

7000 Eisenstadt, Kasernenstr. 9
Postfach 38
Telefon: 02682/9000-0
Fax: 02682/9000-1900

Netztefon: 0800 / 888 9001
<http://www.bewagnetz.at>
E-mail: info@bewagnetz.at

Mehler Elektrotechnik Ges.m.b.H
Lange Gasse 3
4493 Wolfers

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
NMA/Ing.We

Datum
Dezember 2008

Bearbeiter
Ing. Weschitz

Betreff: Änderung der Schutzmaßnahme für Zählerverteiler

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ab 1.1.2009 sollen mit einer Übergangsfrist bis 31.4.2009 im Verteilnetz der BEWAG Netz GmbH neue Zählerverteilschränke folgender Schutzklassen eingesetzt werden:


- Schutzklasse I: Zählerverteiler mit PE-Leiteranschluss für die Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung
- Schutzklasse II: Zählerverteiler mit Schutzisolierumhüllung (diese sind mit dem Zeichen für Schutzisolierung zu kennzeichnen)

Die bisherige Schutzmaßnahme „Schutzzwischenisolierung“ nach ÖVE-IM 12 wird durch eine der oben angeführten Schutzmaßnahmen ersetzt.

Bei Schränken der Schutzklasse I erfolgt der Anschluss des Schutzleiters an den Erdanschlussbolzen im versperrten Vorzählerteil, wobei zusätzlich dazu ein für den Kunden sichtbarer Anschluss im Verteilerfeld erfolgen kann.

Nach Ablauf der Übergangsfrist, d.h. ab 1.5.2009, dürfen keine neuen Zählerverteiler mit Schutzmaßnahme „Schutzzwischenisolierung“ in Verteilnetzen, die für die Schutzmaßnahme Nullung freigegeben sind, eingesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

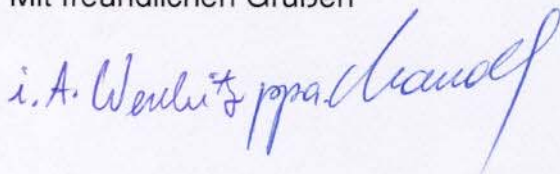

Betriebsstellen:	Eisenstadt: ☎ 02682/9000-DW 1341 (Fax DW 1945)	Oberwart: ☎ 03352/9000-DW 5341 (Fax DW 5945)
	Neusiedl/See: ☎ 02682/9000-DW 2341 (Fax DW 2945)	Güssing: ☎ 03352/9000-DW 6341 (Fax DW 6945)
	Oberpullendorf: ☎ 02682/9000-DW 4341 (Fax DW 4945)	

BEWAG Netz GmbH / DVR 1074059 / mit Sitz in Eisenstadt, reg. beim LG Eisenstadt unter FN 128458i, UID: ATU 52319405 BANKVERBINDUNGEN: Bank Burgenland, BLZ 51000, Kto. 910-165-914/00, IBAN AT175100091013002600, BIC EHHBAT2E