




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:21

Ursprung

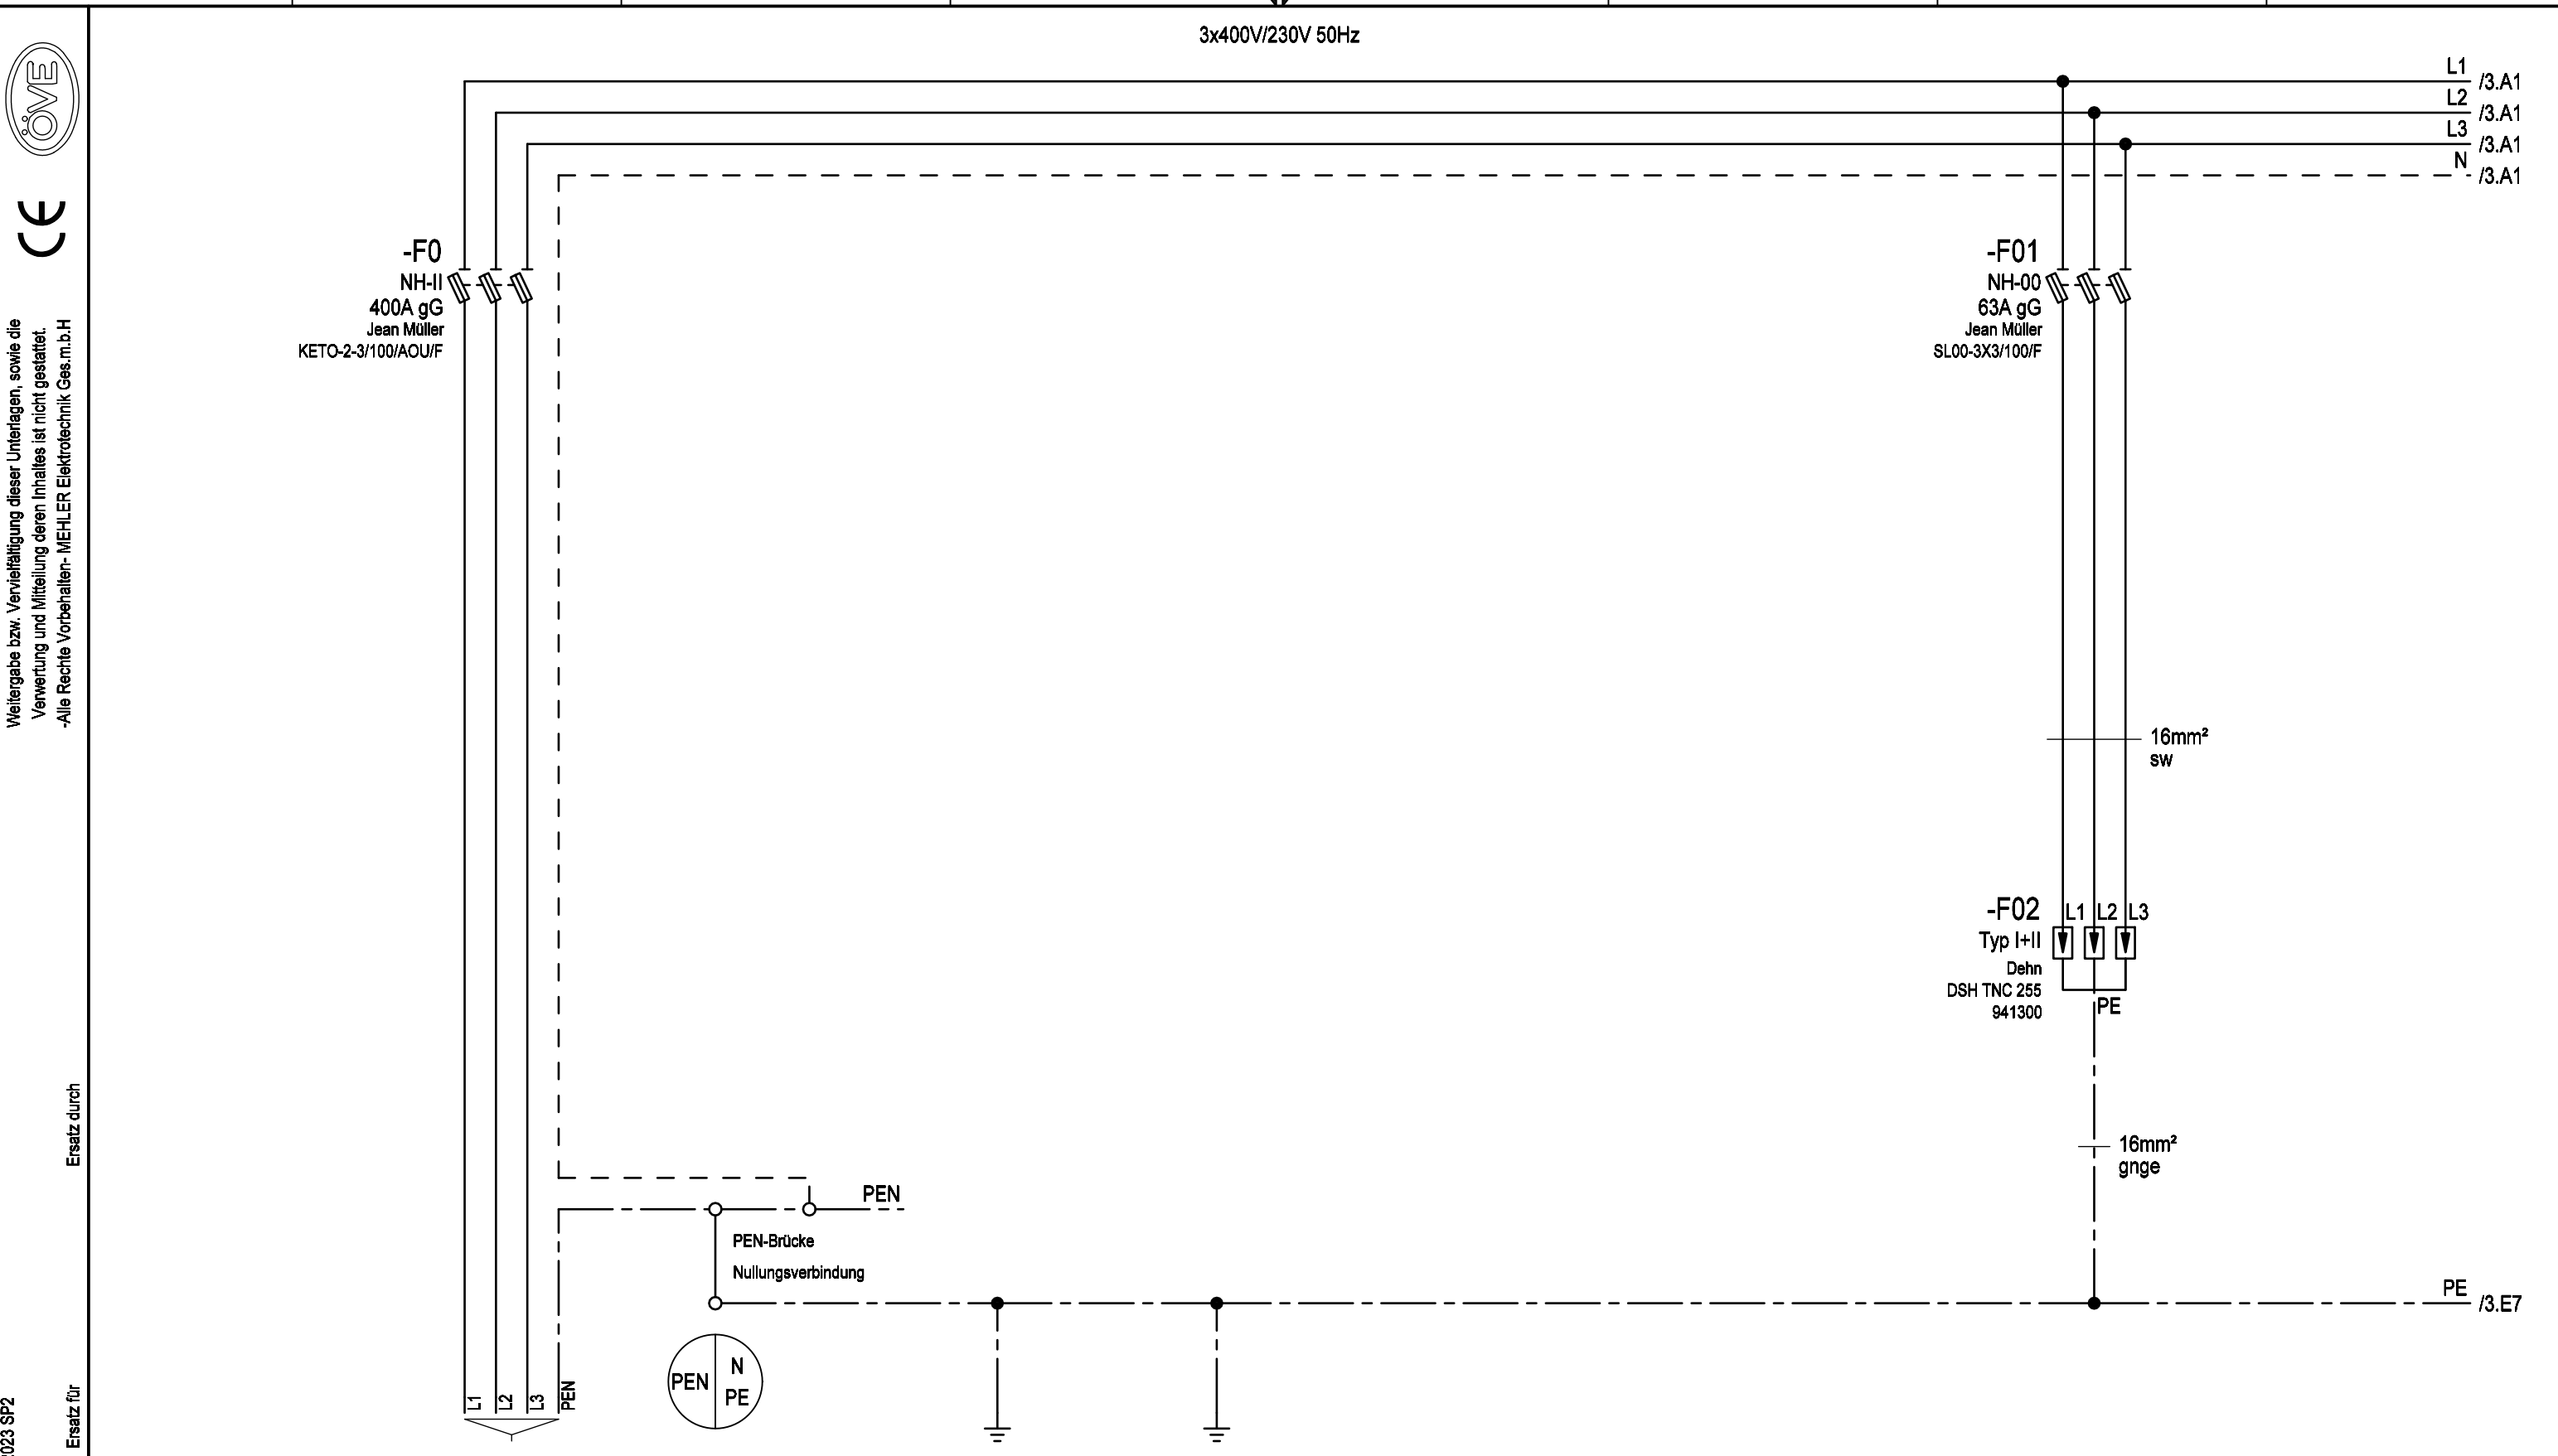

Druckdatum: 15.07.2025 14:21
Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R)

Unsprung	Bezeichnung	Zuleitung	Gehäuse Einsatz Türen	Erdungsbolzen M12 Erdspieß	Überspannungsschutz Typ 1+2 / Klasse B+C
	Kabel	max.4x240mm² (Kabelschuhanschluss M12)			

R. Änderung	Datum	Name	Datum	31.03.2017	Ersteller: MEHLER ME ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.	Auftraggeber:	Projektbeschreibung: Baustromwandler 400A Ausführung für Netz NÖ	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A400AMS20_1_N
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer:		+A400AMS20_1_N
			Geprüft	MEHLER				Angebotsnummer:		
			Norm	EN 61439-4				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 2/3)



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Ursprung

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2

Druckdatum: 15.07.2025 14:21

Datum	31.03.2017
Bearbeiter	ME
Geprüft	MEHLER
Norm	EN 61439-4

Ersteller: 

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:
Baustromwandler 400A
Ausführung für Netz NÖ

N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro	=A400AMS20_1_N
Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:
Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 3/3)

/2.A8 L1
/2.A8 L2
/2.A8 L3
/2.A8 N

-F03
D02
6A gG
Wöhner
SI313060

EVU-Wandler

-Q1
LS 400A/36kA
ABB
XT5N 400 Ekip Dip LSI
RC Sel x XT5 4p
KIT ES XT5 4pcs

Fehlerstrom Id einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

-X1
URTK/S-BEN 10
Phoenix Contact

-X1
URTK/S-BEN 10
Phoenix Contact

Spannungspfad

Strompfad

/2.E8 PE

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)