


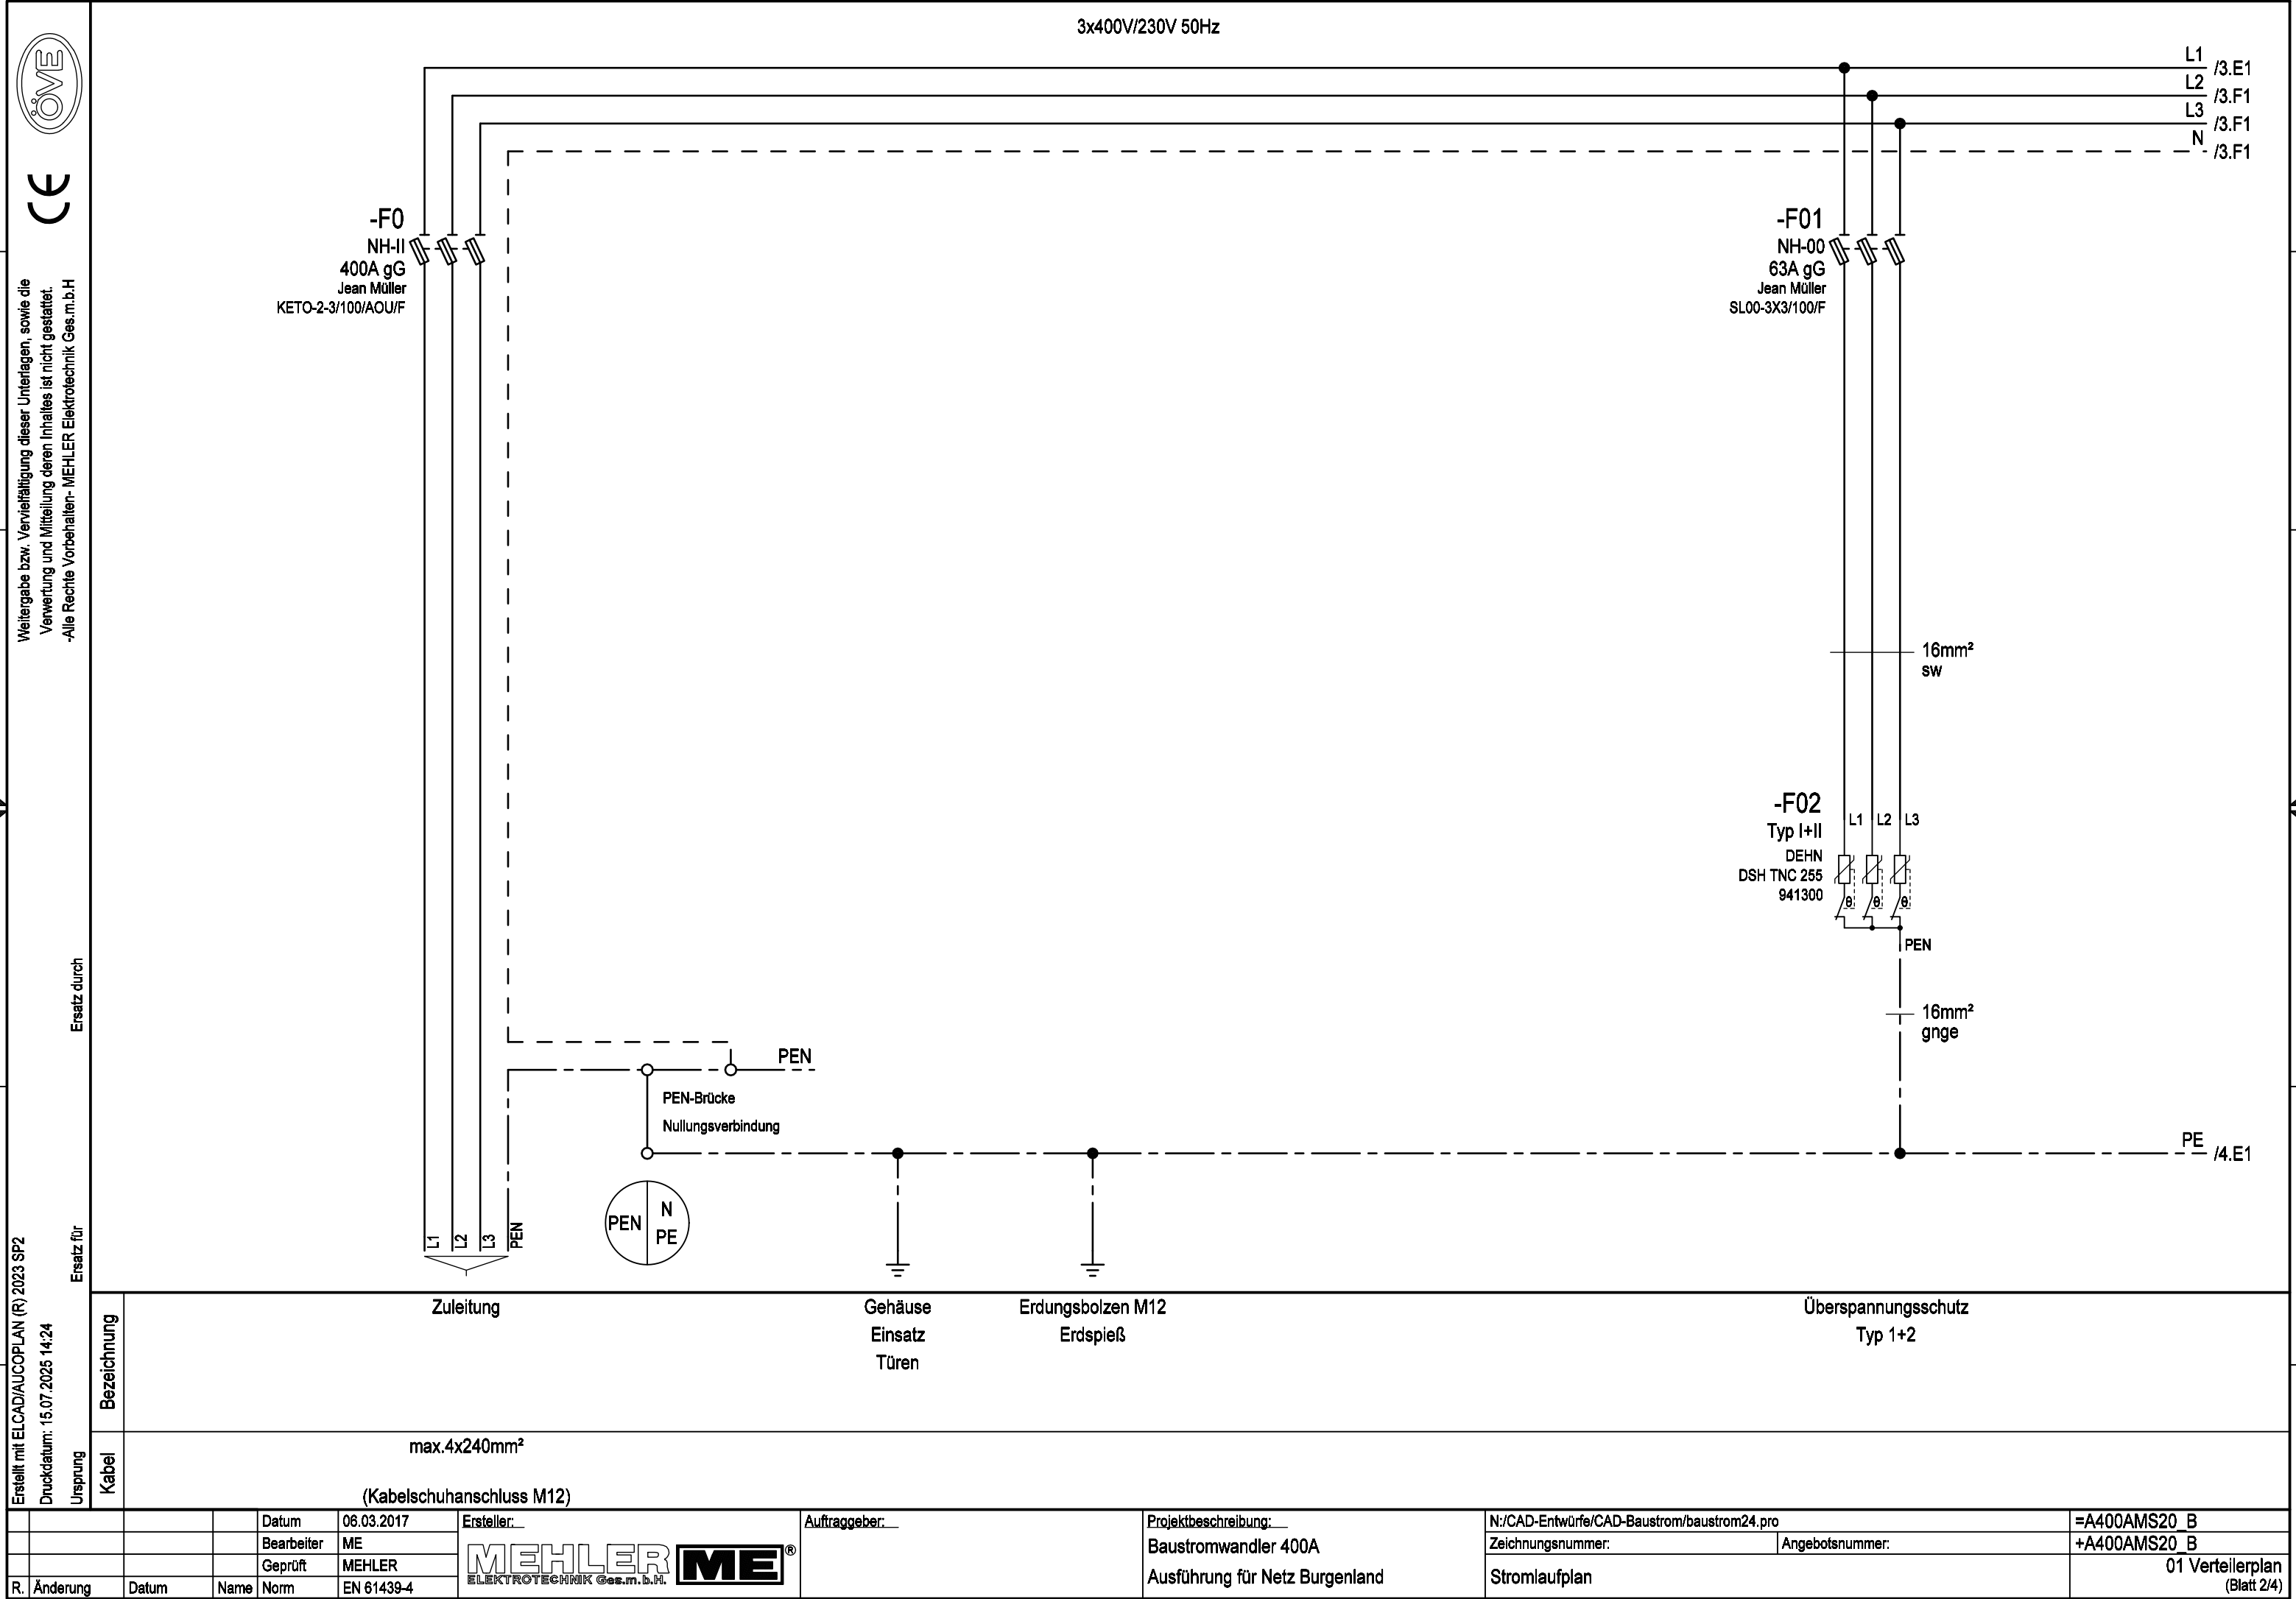

1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
D
E
F

Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Ursprung

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:24

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6
7
8



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:24
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm


Datum	06.03.2017
Bearbeiter	ME
Geprüft	MEHLER
Norm	EN 61439-4



Auftraggeber:	
Projektbeschreibung:	Baustromwandler 400A Ausführung für Netz Burgenland

Projektbeschreibung:___	
Baustromwandler 400A	
Ausführung für Netz Burgenland	

=A400AMS20_B
+A400AMS20_B
01 Verteilerplan (Blatt 3/4)

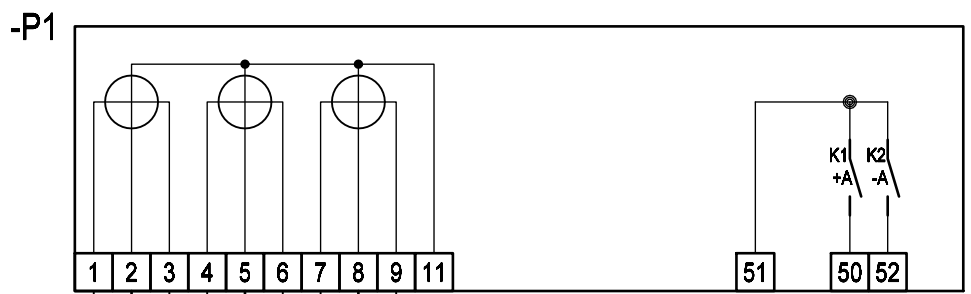


- Yf 2,5mm² ge
- Yf 2,5mm² ge
- Yf 2,5mm² ws
- Yf 2,5mm² gn
- Yf 2,5mm² gn
- Yf 2,5mm² br
- Yf 2,5mm² vi
- Yf 2,5mm² vi
- Yf 2,5mm² rt
- Yf 2,5mm² bl

INFO:

Zwischenklemmungen für Spannung und Ströme sind nicht zulässig


- ⊙ Klemmen URTK/S
- ⊙ Messbrücke
- = Schieber
- ⊙ Schaltbrücke
- ⌊ Feste Verbindung
- ⊗ Phasenanzeige

Prüfklemme

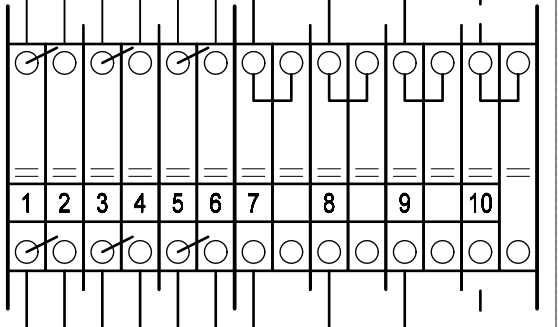

- Yf 2,5mm² gelb
- Yf 2,5mm² weiß
- Yf 2,5mm² grün
- Yf 2,5mm² braun
- Yf 2,5mm² violett
- Yf 2,5mm² rot
- Yf 2,5mm² gelb
- Yf 2,5mm² grün
- Yf 2,5mm² violett
- Yf 2,5mm² blau

D02 Tytan
6A gG
K ELECTRIC
102653

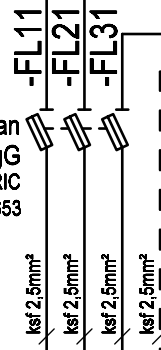

EVU-Wandler

